


155/A

ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY, USZCZELNIENIE MIĘKKIE RUBBER SWING CHECK VALVE

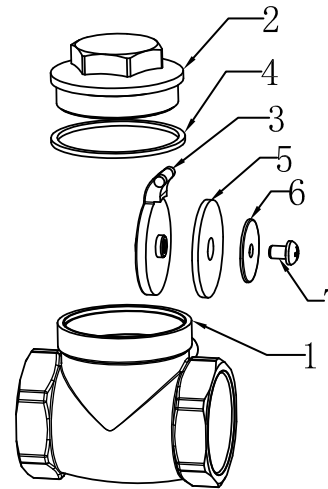

OPIS ELEMENTÓW - COMPONENTS DESCRIPTION

Lp.	Opis - Description	Materiał - Material
1	Korpus - Body	Mosiądz - Brass CW617N
2	Korek - Cap	Mosiądz - Brass CW617N
3	Kłapa - Disc	Mosiądz - Brass CW617N
4	Uszczelka - Gasket	Fibra - Fiber
5	Uszczelnienie - Seat	NBR
6	Talerzyk dociskowy - Seat plate	Stal nierdzewna - Stainless Steel AISI 304
7	Śruba - Screw	Mosiądz - Brass

PODSTAWOWE CECHY

- Zawór zwrotny klapowy GW/GW.
- Korpus korek i kłapa z mosiądzu zgodnie z normą PN-EN 12165.
- Maksymalne ciśnienie robocze: PN 16-10-8 (patrz tabela).
- Temperatura pracy: od -10 °C do 80 °C.
- Przyłącze z gwintem wewnętrznym zgodne z PN-EN ISO 228-1.
- Certyfikat zgodności sanitarnej A.C.S., Atest Higieniczny PZH.
- Każdy egzemplarz poddawany próbie szczelności.
- Konstrukcja jednokierunkowa.
- Montaż poziomy lub pionowy przy wznoszącym przepływie medium.

ZASTOSOWANIE

- Nadaje się do wody zimnej i ciepłej wody użytkowej.
- Przyłącza wodociągowe.
- Systemy nawadniające.

Uwagi:

Ze względu na złożoność, różnorodność i dużą liczbę indywidualnych wymagań każdej instalacji, a także istnienie wielu czynników mogących wpływać na warunki pracy oraz charakter produktu, odpowiedzialność za przeprowadzenie niezbędnych testów w celu zapewnienia prawidłowego działania produktu w danym zastosowaniu spoczywa na użytkowniku końcowym.

Montaż i eksploatacja produktu muszą być przeprowadzane zgodnie z zasadami dobrej praktyki oraz obowiązującymi normami technicznymi.

BASIC FEATURES

- Swing check valve F/F.
- Brass body, cap and disc according to EN 12165.
- Maximum working pressure: PN 16-10-8 (see table).
- Working temperature: -10 °C to 80 °C.
- Female thread ends according to EN ISO 228-1.
- Certificate of sanitary conformity A.C.S..
- Unit pressure test.
- Unidirectional design.
- Horizontal or vertical mounting for rising fluid flow.

GENERAL APPLICATIONS

- Suitable for cold and hot water.
- Water systems.
- Irrigation systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.


Rev.1-06.26

1/2



155/A

ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY, USZCZELNIENIE MIĘKKIE RUBBER SWING CHECK VALVE

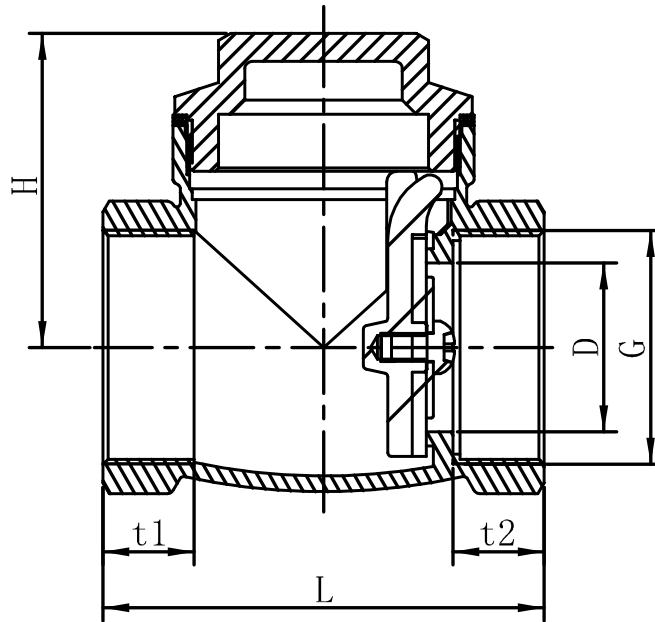

INFORMACJA TECHNICZNA - TECHNICAL INFORMATION

G (cal - inches)	KOD - COD.	PN	WYMIARY - DIMENSIONS					Waga ok. Weight aprox. (g)
			D (mm)	L (mm)	H (mm)	t1 (mm)	t2 (mm)	
1/2"	VS155A03	16	14	48	33	12	12	170
3/4"	VS155A04	16	19	52	41	10	11	240
1"	VS155A05	16	24	63	45	13	13	340
1 1/4"	VS155A06	10	32	74	52	15	15	555
1 1/2"	VS155A07	10	32	80	54	16	17	625
2"	VS155A08	10	48	98	66	16	17	1.180
2 1/2"	VS155A0A	8	60	120	80	22	22	1.790
3"	VS155A0B	8	70	135	92	24	24	2.880
4"	VS155A0C	8	86	160	103	27	27	4.715

Uwaga : Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów, podane dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-06.26

2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com